



シガセイバーの設置効果例

シガセイバーの設置前後の使用電力量・最大電気使用量の推移をデマンド計により追跡調査しました。

明らかに10%を超える使用電力量・最大電気使用量の降下が見られシガセイバーの設置効果が裏付けられます。

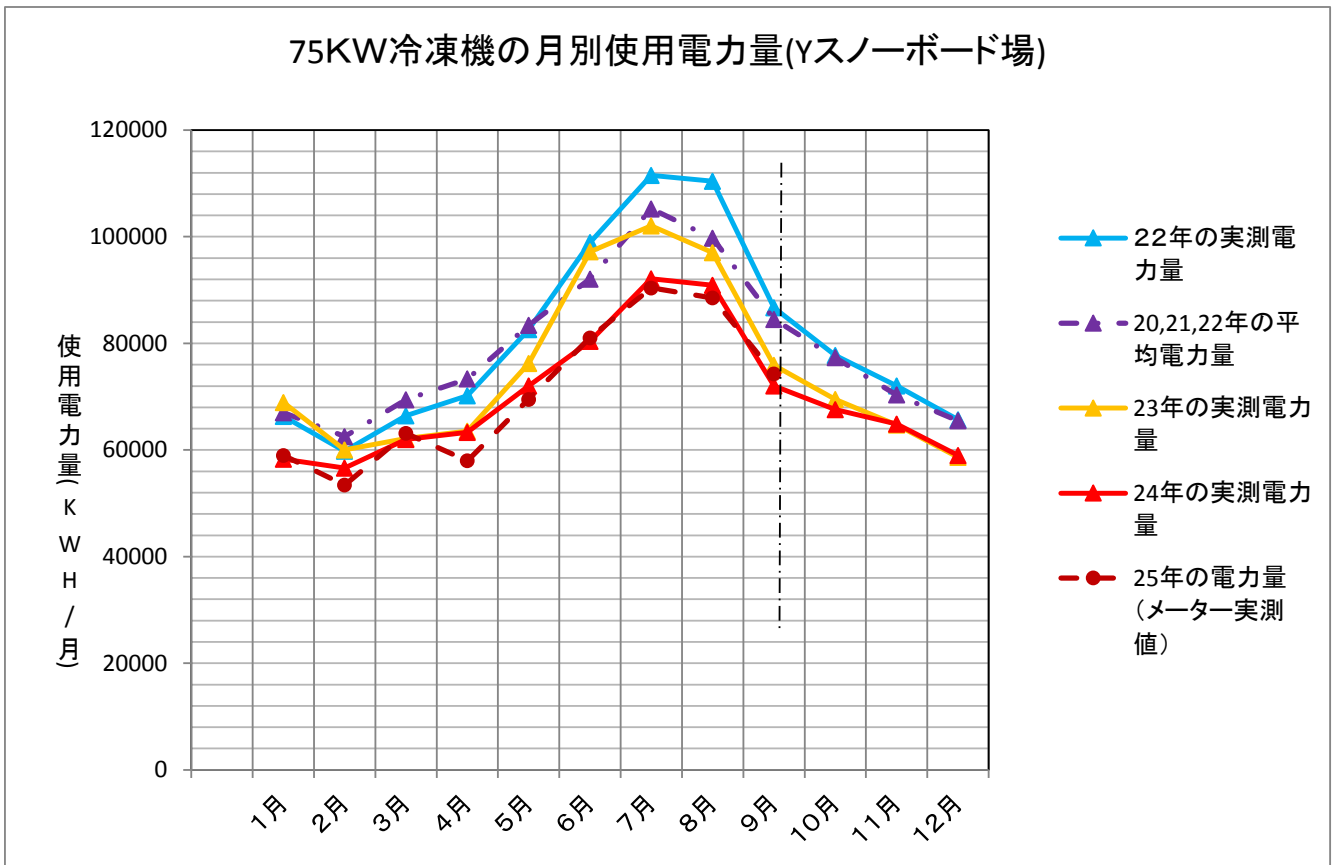

300KVAトランスの使用電力量(KWH/日)に対する最大電力(KW)の
推移(S金属加工事業所)

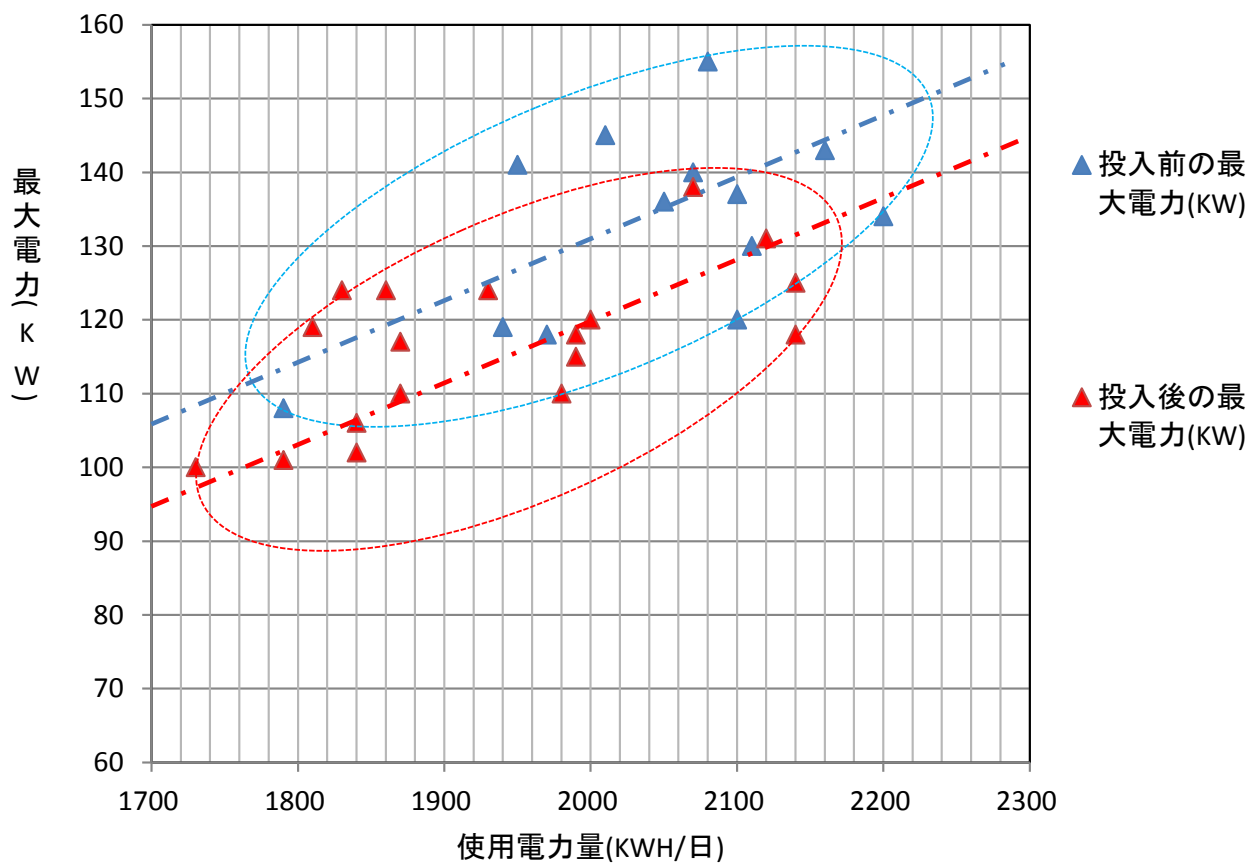

積算電力系計による使用電力量(kWh/日)対最大電力(kW)(M金属加工工場)

